

# *Table AAB*

## Indhold

<b>1</b>	<b>Tavle data</b>	<b>40.2</b>
<b>2</b>	<b>Tavle AAB</b>	<b>40.3</b>
<b>3</b>		
<b>4</b>		
<b>5</b>		
<b>6</b>		
<b>7</b>		
<b>8</b>		
<b>9</b>		
<b>10</b>		
<b>11</b>		
<b>12</b>		
<b>13</b>		
<b>14</b>		
<b>15</b>		
<b>16</b>		
<b>17</b>		
<b>18</b>		


# Informationsblad

Tavle AAB  
 IP 44  
 Mærkespænding: 230/400V 50 Hz  
 Mørkestrøm: 224 A  
 kortsl. besk.: 224 A  
 Indstillingsværdi: 224 A  
 Systemjord: TN-S  
 IKmax: 15kA

Måling  
 Dato: 24-02-2020  
 Spænding: 230/401 V 50 Hz  
 Drejefelt: \_\_\_\_\_  
 Belastningsstrøm: \_\_\_\_\_ A  
 IKp-p: 9,6 kA  
 IKp-pe: 5,8 kA  
 Z Pe 39,6 m Ohm

Ikmax/min beregnet  
 Dato: 24-02-2020

IKmax: 11,7 kA  
 IKmin: 4,3 kA

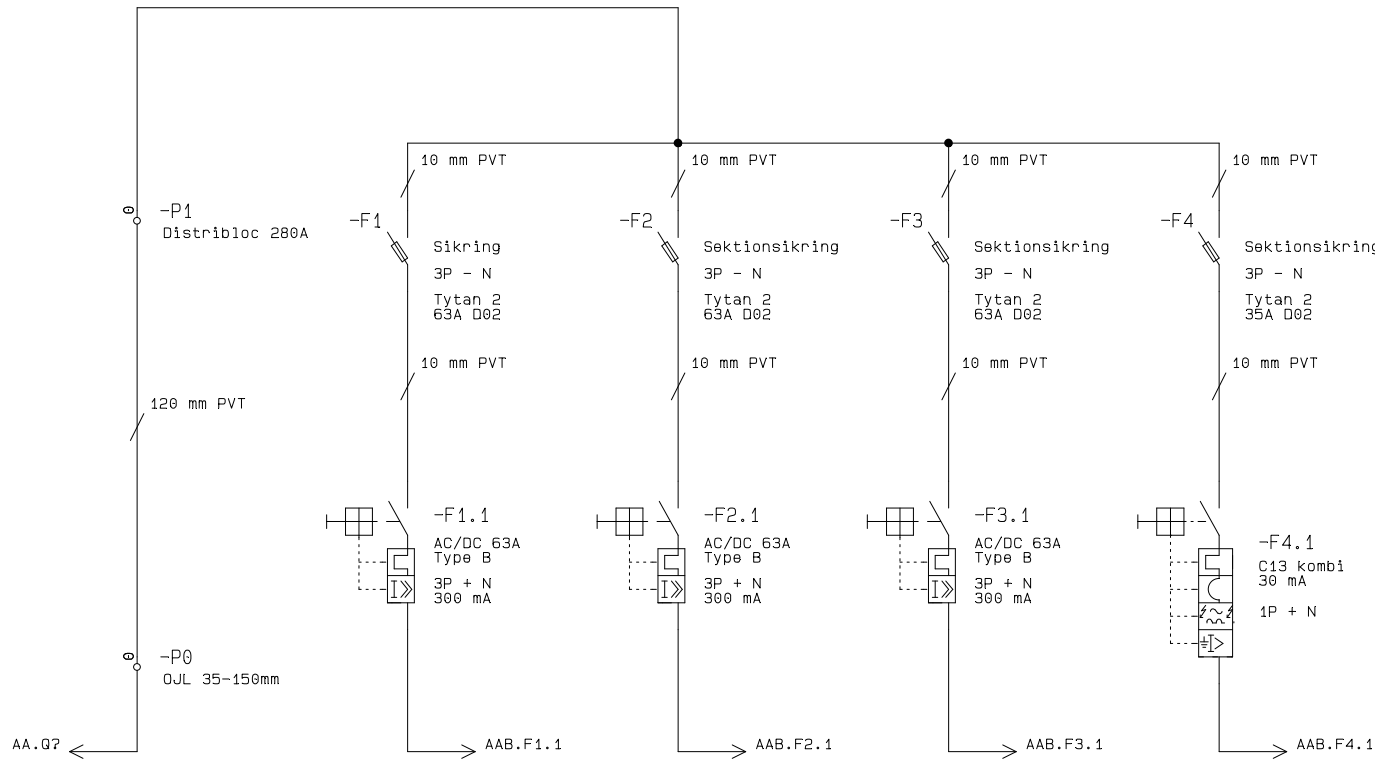

Forsyning fra  
Tavle AA

Reparations adskilder  
4P 63A  
Eksperimentmejeri

CEE stik 1 63A  
Eksperimentmejeri

CEE stik 63A  
Eksperimentmejeri

Varmestyring  
Eksperimentmejeri

Kabel nr.  
AA 301 +  
AA 301J

Kabel nr.  
AAB 1076

Kabel nr.  
AAB 1014

Kabel nr.  
AAB 1015

Kabel nr.  
AAB\_\_\_\_\_

Kabel Type  
4x150 Alu +  
1650 Alu

Kabel Type  
5G16 Noik

Kabel Type  
4G16 Noik

Kabel Type  
5G16 Noik

Kabel Type  
3G1,5 Noik

Kabel Længde:  
\_\_\_\_\_ meter

Kabel Længde:  
2 meter

Kabel Længde:  
10 meter

Kabel Længde:  
10 meter

Kabel Længde:  
3 meter

1

2

3

4

5

6

7

8



Projekt titel: Enstregdiagram Nørager Mejeri

Kunde: Nørager Mejeri

Side titel: Tavle AAB

Side reference:

Side reference beskrivelse:

Konstr.: MR

Godk.: MR

Sidst udskrevet: 08-03-2022

Sidst ændret: 08-12-2020

Sags nr: 913309

Projekt rev:

Side rev:

Side 40.3 af 230.3

Antal brugte sider: 151