

Table GA4

Indhold

1	Tavle data	200.2
2	Tavle GA4	200.3
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		


Informationsblad

Tavle GA4
 IP 54
 Mærkespænding: 230/400V 50 Hz
 Mørkestrøm: 125 A
 kortsl. besk.: 125A
 Indstillingsværdi: 125 A
 Systemjord: TN-S
 IKmax: 6kA

Måling
 Dato: ____-____-____
 Spænding: ____/____ V 50 Hz
 Drejefelt: CCW
 Belastningsstrøm: ____ A
 IKp-p: ____ kA
 IKp-pe: ____ kA
 Zp-p: ____ m Ohm
 Zp-n: ____ m Ohm
 Zp-pe: ____ m Ohm

Ikmax/min beregnet
 Dato: ____-____-____

IKmax: ____ kA
 IKmin: ____ kA

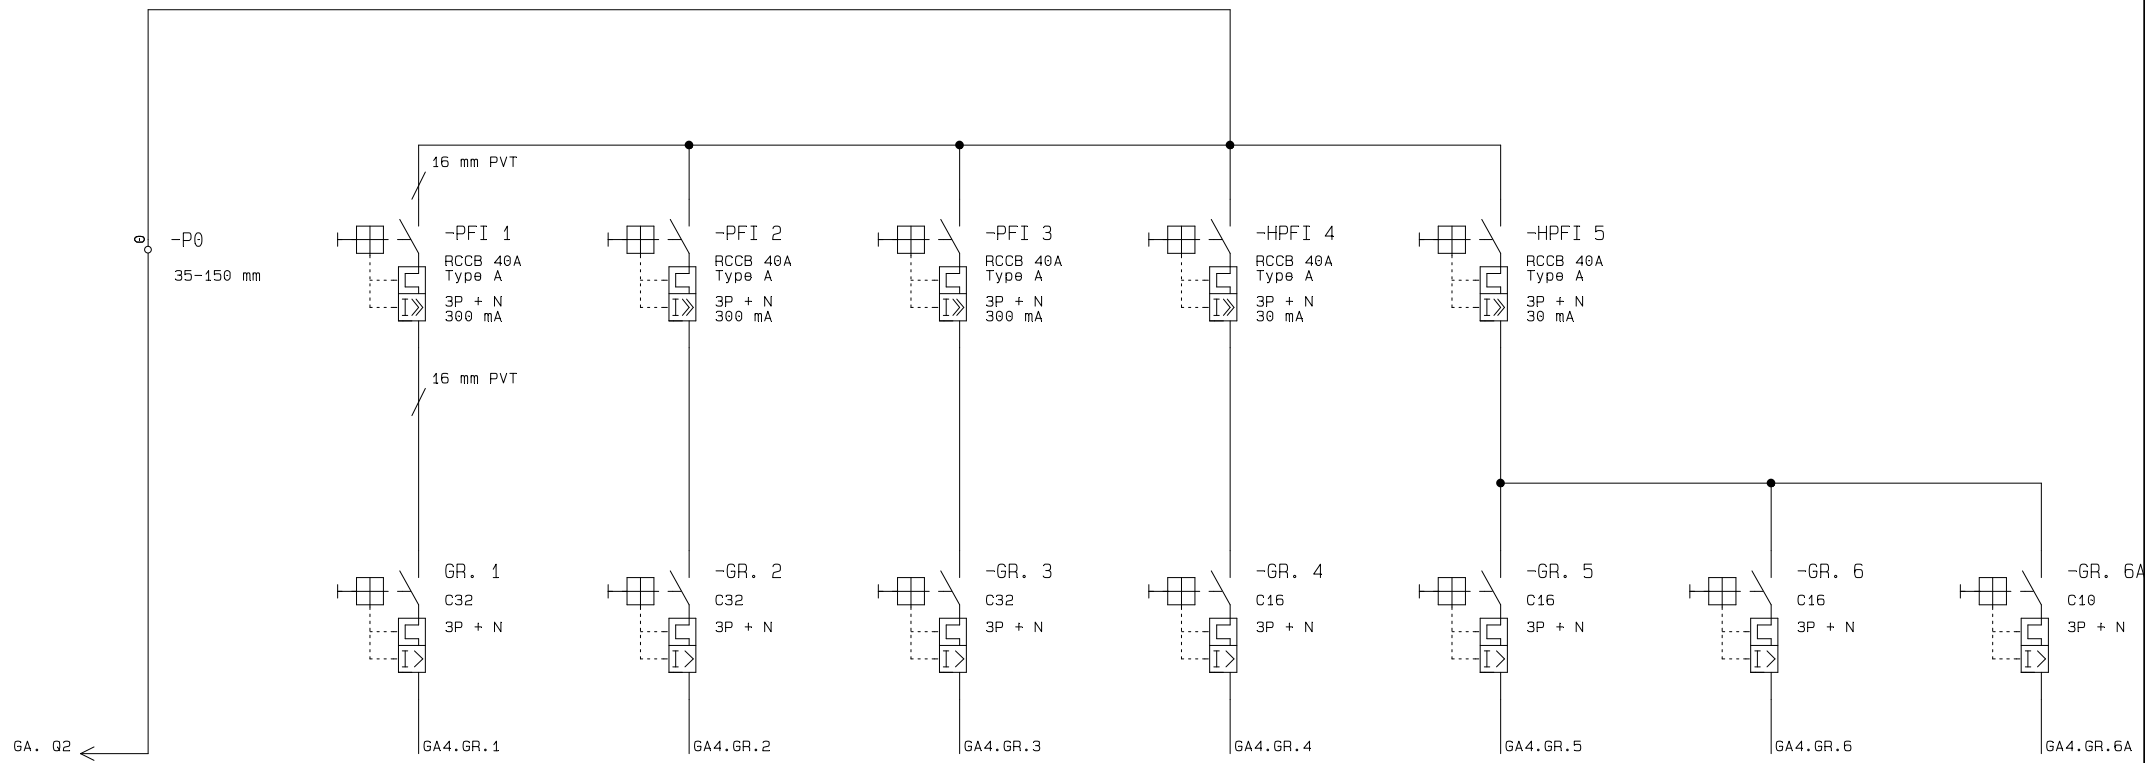

Forsyning fra
Tavle GA

Dåsekompressor
CEE 32A stikk.
udv. her

Brandbar
kompressor

CEE 32A stikk. udv.
ved sluse 2
(Port 12)

Kombistikk, tag
udv. kombistik her

Affaldslifte

Pap/plast prasser
+ port

Affaldsporte

Kabel nr.
GA 906

Kabel
566 NOIK

Kabel
566 NOIK

Kabel
566 NOIK

Kabel
562,5 NOIK

Kabel
562,5 NOIK

Kabel
562,5 NOIK

Kabel
361,5 NOIK

Kabel Type
4x95 Alu +
1695 Alu

Kabel nr.

Kabel nr.

Kabel nr.

Kabel nr.
GA 1326

Kabel nr.

Kabel nr.

Kabel nr.

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

1

2

3

4

5

6

7

8



Projekt titel: Enstregdiagram Nørager Mejeri	Konstr.: MR	Sags nr: 913309
Kunde: Nørager Mejeri	Godk.: MR	Projekt rev:
Side titel: Tavle GA4	Sidst udskrevet: 08-03-2022	Side rev:
Side reference:	Sidst ændret: 04-06-2021	Side 200.3 af 230.3
Side reference beskrivelse:		Antal brugte sider: 151