

Table H0

Indhold

1	Tavle data	20.2
2	Tavle H0	20.3
3	Tavle H0 sektion 1	20.4
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		


Informationsblad

Tavle H0
 IP 44
 Mærkespænding: 230/400V 50 Hz
 Mørkestrøm: 1600 A
 kortsl. besk.: NS1600N
 Indstillingsværdi: 1440 A
 Systemjord: TN-S
 IKmax: 30 kA

Måling
 Dato: 05-02-2020
 Spænding: 234/405 V 50 Hz
 Drejefelt: _____
 Belastningsstrøm: 900 A
 IKp-p: 18 kA
 IKp-pe: 16 kA
 Z P-p 22,1 m Ohm
 Zp-n 14.0 m Ohm
 Zp-pe 14,3 m Ohm

Ikmax/min beregnet
 Dato: 05-02-2020


IKmax: 21,9 kA
 IKmin: 10.1 kA

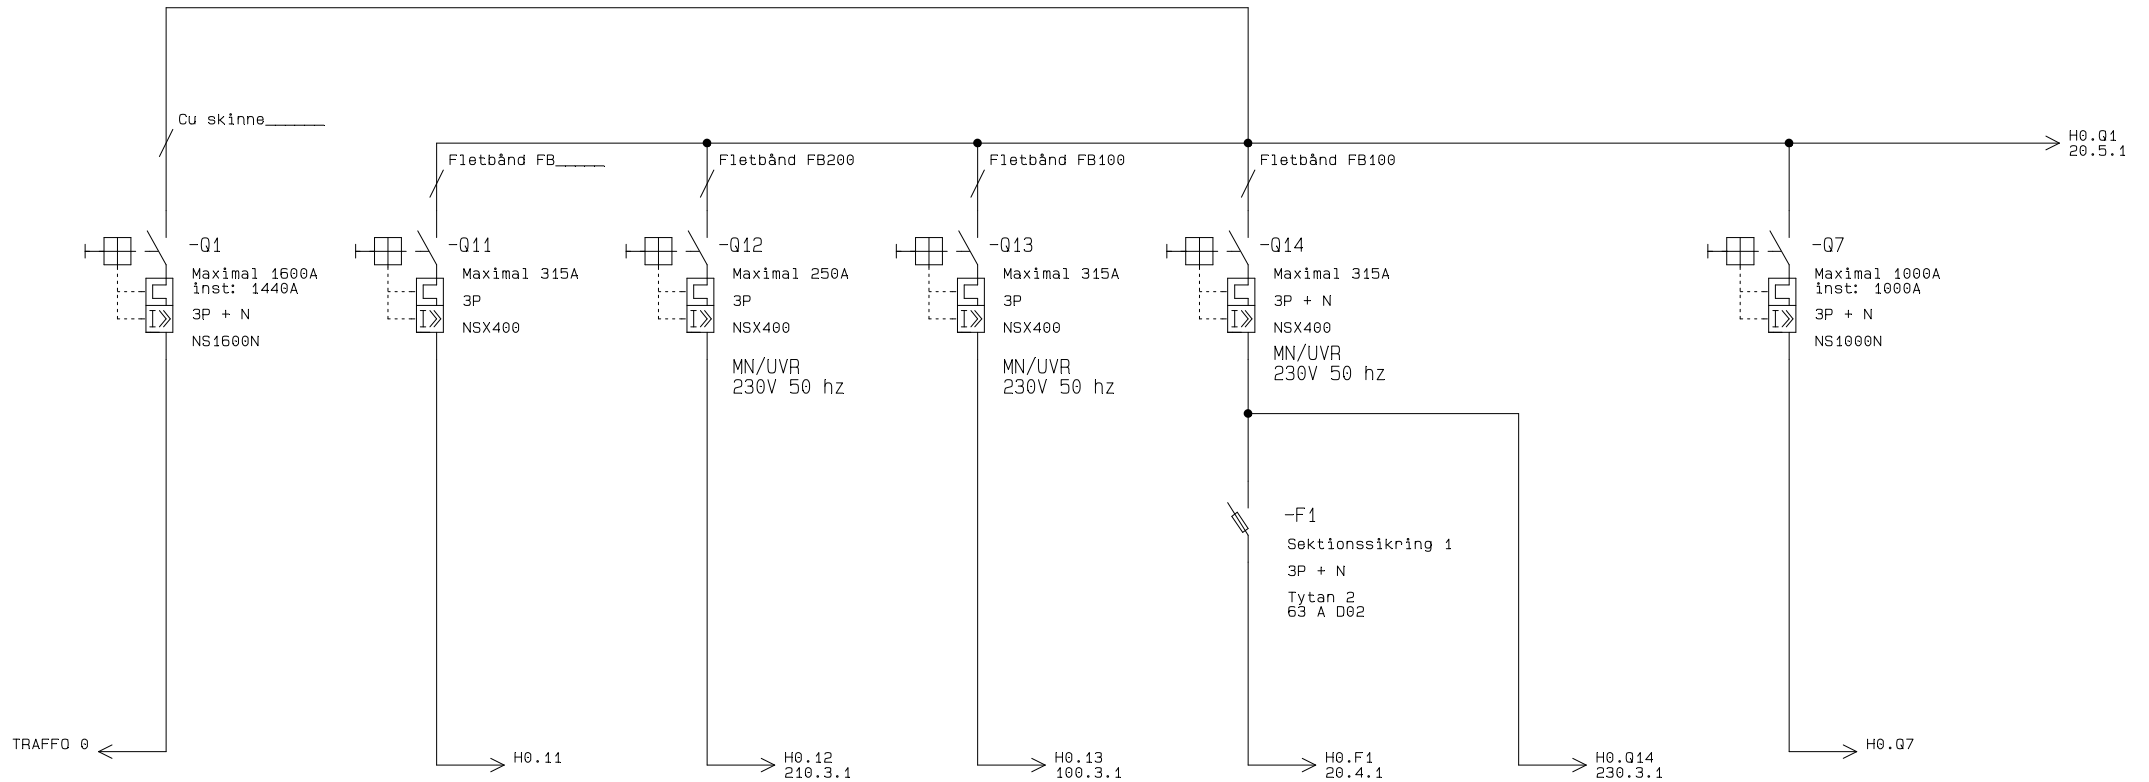

Forsyning fra Transformere 0	Tavle CA UF1 ANLÆG	Tavle HD	Tavle HB	Tavle H0 sektion 1	Tavle HF	Tavle AA	
Kabel nr. Traffo 1	Kabel nr. _____	Kabel nr. 394	Kabel nr. _____		Kabel nr. H0 1440	Kabel nr. _____	
Kabel Type 8//4x150 Alu	Kabel 4x240 Alu	Kabel 4x240 Alu	Kabel 4x240 Alu		Kabel 3//4x240 Alu +2//16240 Alu	Kabel 4x150 Alu	
Kabel Længde: 6 meter	Kabel Længde: _____ meter	Kabel Længde: _____ meter	Kabel Længde: _____ meter		Kabel Længde: 30 meter	Kabel Længde: _____ meter	
1	2	3	4	5	6	7	8



Projekt titel: Enstregdiagram Nørager Mejeri	Konstr.: MR	Sags nr: 913309
Kunde: Nørager Mejeri	Godk.: MR	Projekt rev:
Side titel: Tavle H0	Sidst udskrevet: 08-03-2022	Side rev:
Side reference:	Sidst ændret: 03-12-2021	Side 20.3 af 230.3
Side reference beskrivelse:		Antal brugte sider: 151

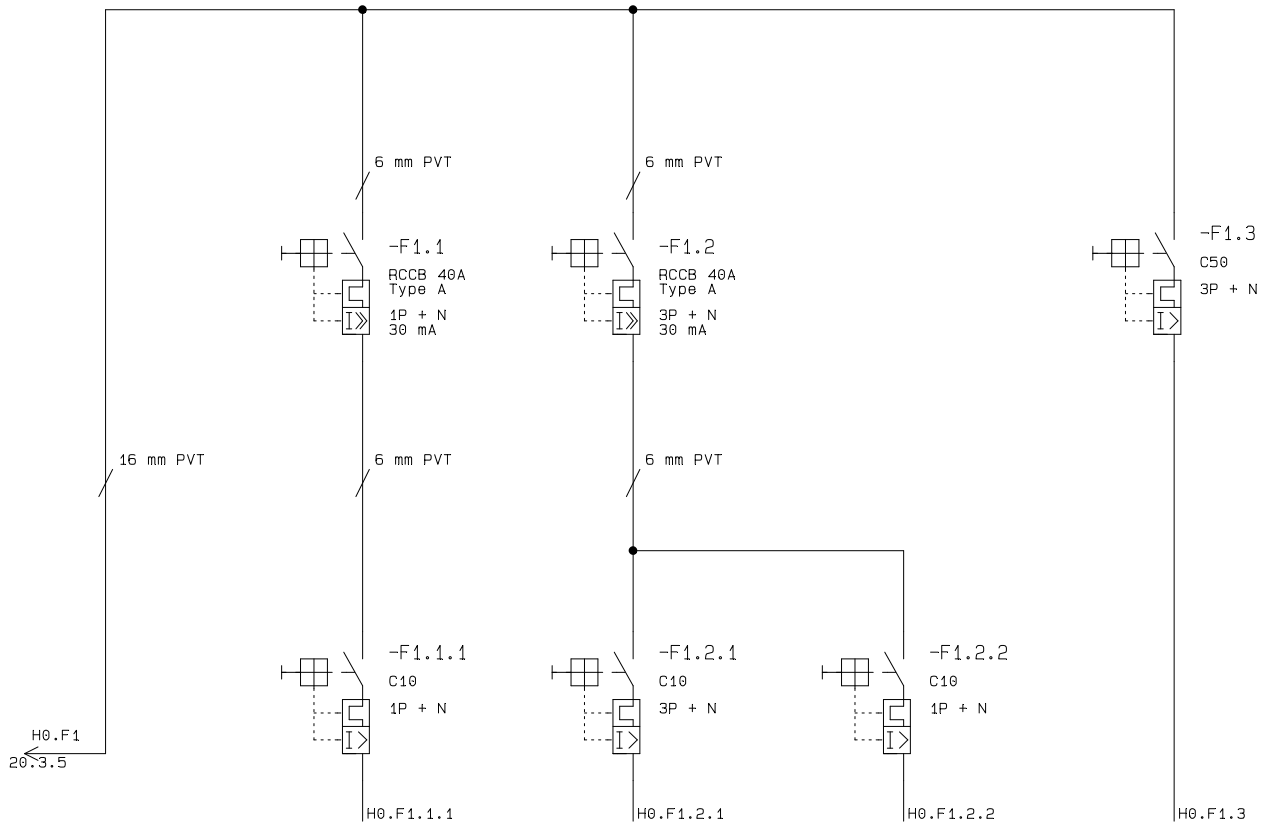

Styrestrøm
alarm
Pumpebrønde

Kloankpumpe
ved bassing

Prosessvandspumpe
ved bassing

spildevandspumper
Fortanke

Kabel nr.
H0 341

Kabel nr.
H0 299

Kabel nr.
H0 300

Kabel nr.

Kabel Type
5G1,5 Noik

Kabel Type
5G1,5 Noik

Kabel Type
5G1,5 Noik

Kabel Type

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

1

2

3

4

5


6

7

8



Projekt titel: Enstregdiagram Nørager Mejeri	Konstr.: MR	Sags nr: 913309
Kunde: Nørager Mejeri	Godk.: MR	Projekt rev:
Side titel: Tavle H0 sektion 1	Sidst udskrevet: 08-03-2022	Side rev:
Side reference:	Sidst ændret: 02-09-2021	Side 20.4 af 230.3
Side reference beskrivelse:		Antal brugte sider: 151

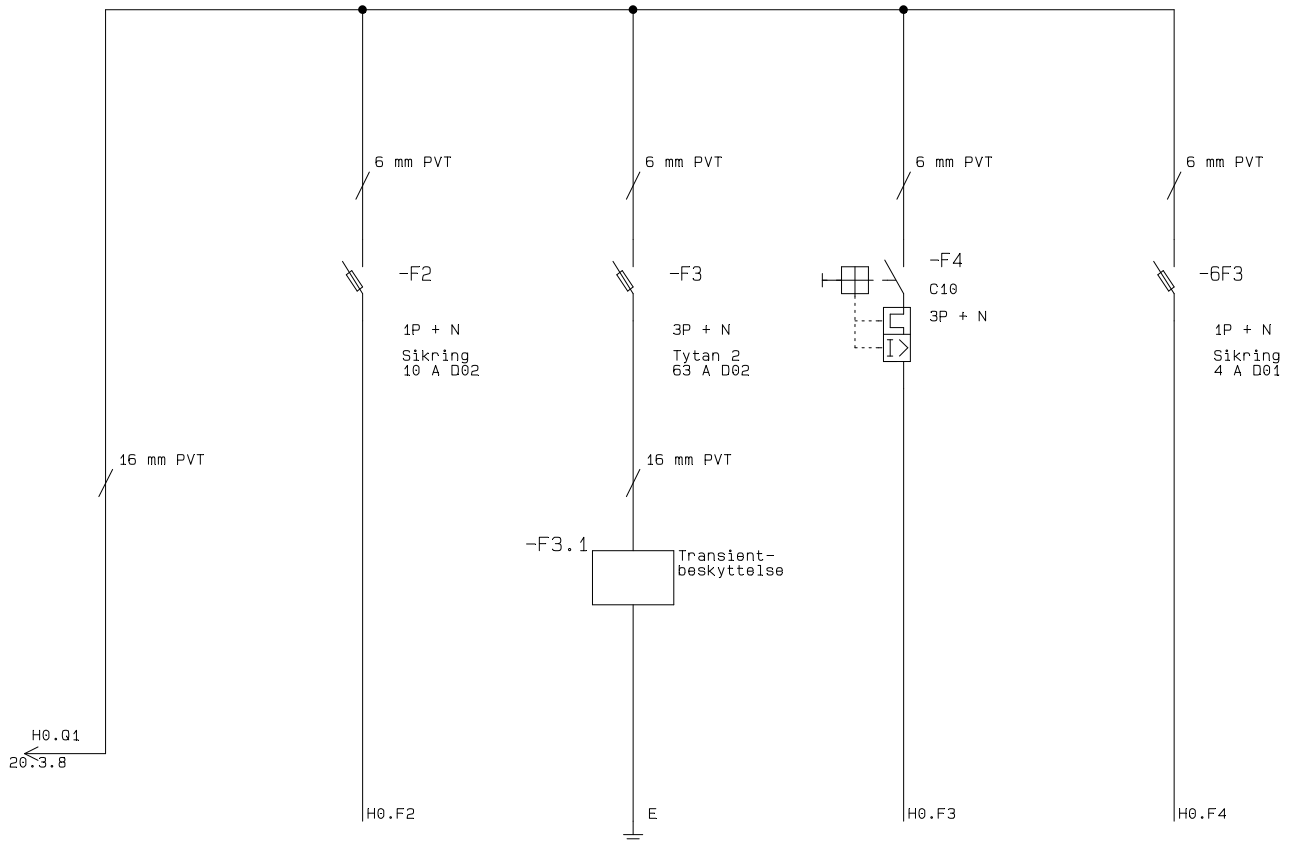

Styrestrøm
automatisk
udkobling
maximaler

Transientbe.

Auto til
generator

Styrestrøm
automatisk
omkobling
Hovedkniv Q1

Kabel Type
5G1,5 PAPJ
Kabel Længde:
3 meter

1 2 3 4 5 6 7 8



Projekt titel: Enstregdiagram Nørager Mejeri	Konstr.: MR	Sags nr: 913309
Kunde: Nørager Mejeri	Godk.: MR	Projekt rev:
Side titel: Tavle H0 sektion 1	Sidst udskrevet: 08-03-2022	Side rev:
Side reference:	Sidst ændret: 03-12-2021	Side 20.5 af 230.3
Side reference beskrivelse:		Antal brugte sider: 151