

Table HCA

Indhold

1	Tavle data	150.2
2	Tavle HCA	150.3
3	Tavle HCA sektion 1	150.4
4	Tavle HCA sektion 2	150.5
5	Tavle HCA sektion 2	150.6
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

Informationsblad


Tavle HCA
 IP 42
 Mærkespænding: 230/400V 50 Hz
 Mørkestrøm: 160 A
 kortsl. besk.: 160A
 Indstillingsværdi: 160 A
 Systemjord: TN-S
 IKmax: 15kA

Måling
 Dato: 20-02-2019
 Spænding: 232/407 V 50 Hz
 Drejefelt: CCW
 Belastningsstrøm: _____ A
 IKp-p: 6,1 kA
 IKp-pe: 3,0 kA
 Zp-p 65,2 m Ohm
 Zp-n 59,9 m Ohm
 Zp-pe 76,7 m Ohm

Ikmax/min beregnet
 Dato: 05-04-2020

IKmax: 7,4 kA
 IKmin: 2,9 kA

Kunde: Nørager Mejeri	Sagsnr.: 913309
Projekt titel: Enstregdiagram Nørager Mejeri	Projekt rev.:
Sidetitel: Tavle data	Side rev.:
	Sidst ændret: 08-12-2020
	Side 150.2 af 230.3
Sidst udskrevet: 08-03-2022 07:38:18	Antal brugte sider: 151

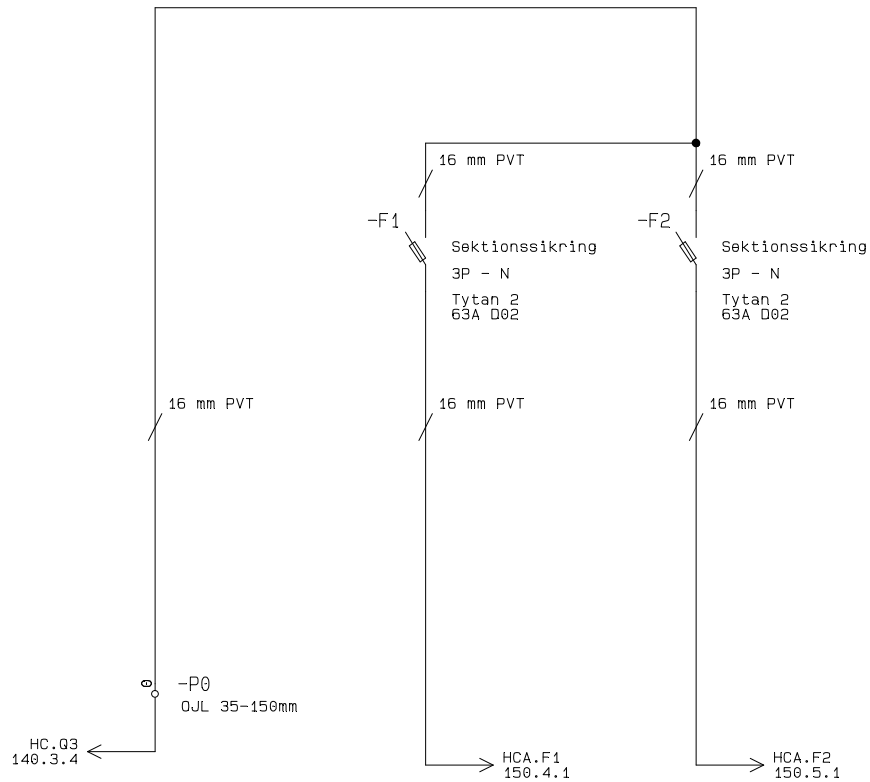

Forsyning fra
Tavle HC.Q3

Tavle HCA
Sektion 1

Tavle HCA
Sektion 2

Kabel nr.
HC 1591 +
HC 1591J

Kabel Type
4x95 Alu +
1650 Alu

Kabel Længde:
82 meter

1

2

3

4

5

6

7

8



Projekt titel: Enstregdiagram Nørager Mejeri

Kunde: Nørager Mejeri

Side titel: Tavle HCA

Side reference:

Side reference beskrivelse:

Konstr.: MR

Godk.: MR

Sidst udskrevet: 08-03-2022

Sidst ændret: 04-06-2021


Sags nr: 913309

Projekt rev:

Side rev:

Side 150.3 af 230.3

Antal brugte sider: 151

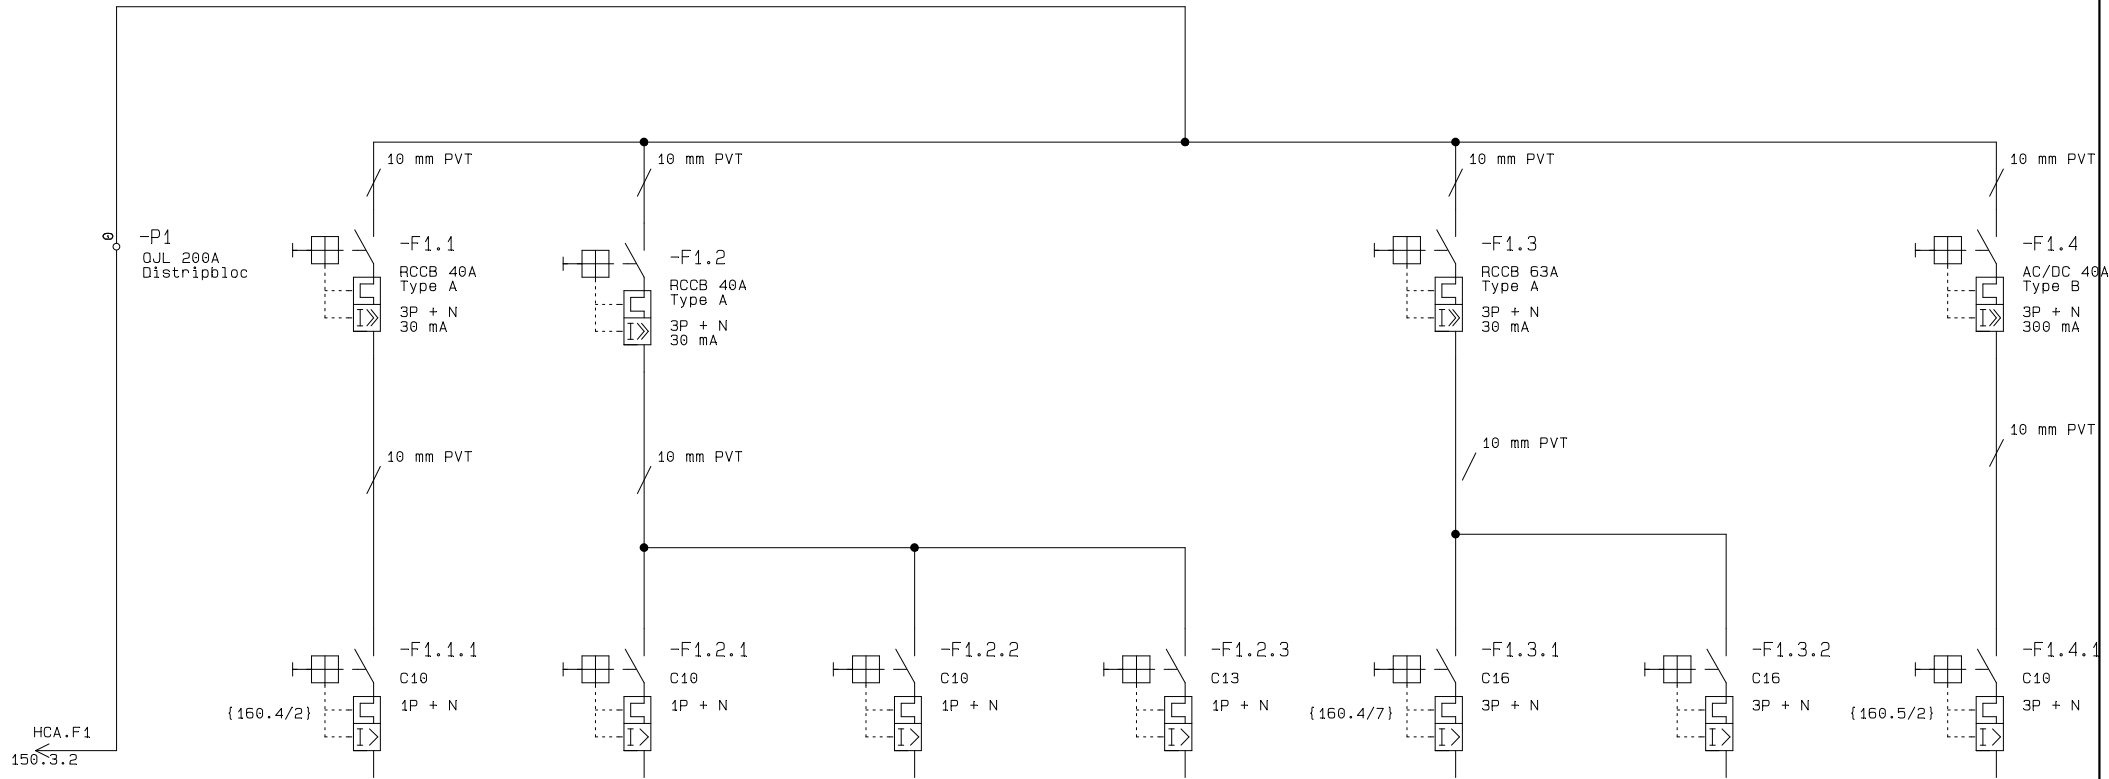

HCA.F1
150.3.2

{160.4/2}

{160.4/7}

{160.5/2}

EDB stikk.
Værkstedslager,
udsugningsbrand-
spjæld truckværksted

Kabel nr.
HCA 1528
HCA 1671

Kabel Type
361,5 Noik

Lys Trukrum,
Lys værkstedslager
Lys og ventilation
olie-, kemi-, kryderirum

Kabel nr.
HCA 1549
HCA 1546

Kabel Type
361,5 Noik

Lys Trukværksted,
fluefanger

Kabel nr.
HCA 1548
HCA 1547

Kabel Type
361,5 Noik

Blå Cee stik
Kryderirum

Kabel nr.
HCA 1604

Kabel Type
562,5 Noik

Ventilation
Truckrum og
Truckværksted

Kabel nr.
HCA 1627

Kabel Type
562,5 Noik

Kombi stik
Truckværksted

Kabel nr.
HCA 1159
HCA 1626

Kabel Type
562,5 Noik

Porte
Truckværksted

Kabel nr.
HCA 1544
HCA 1545

Kabel Type
561,5 Noik

1

2

3

4

5


6

7

8



Projekt titel: Enstregdiagram Nørager Mejeri	Konstr.: MR	Sags nr: 913309
Kunde: Nørager Mejeri	Godk.: MR	Projekt rev:
Side titel: Tavle HCA sektion 1	Sidst udskrevet: 08-03-2022	Side rev:
Side reference:	Sidst ændret: 08-12-2020	Side 150.4 af 230.3
Side reference beskrivelse:		Antal brugte sider: 151

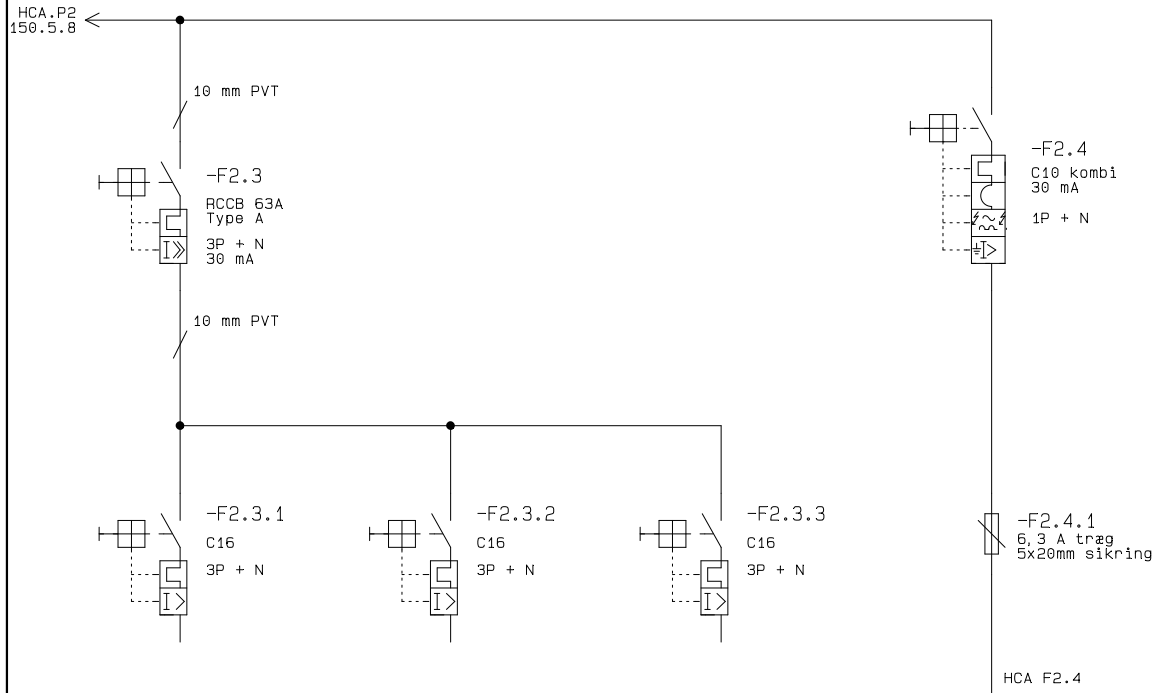

Blå Cøe stik 12-18
Truckrum

Blå Cøe stik 1
El-løfter
Truckrum

Blå Cøe 4
El-løfter
Truckrum

Lys på tag

Kabel
5G2,5 NOIK

Kabel
5G2,5 NOIK

Kabel
5G2,5 NOIK

Kabel
5G2,5 NOIK

Kabel nr.
HCA 1543

Kabel nr.
HCA 1534

Kabel nr.
HCA 1535

Kabel nr.
HCA 1252

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
19 meter

1

2

3

4

5

6

7

8



Projekt titel: Enstregdiagram Nørager Mejeri
Kunde: Nørager Mejeri
Side titel: Tavle HCA sektion 2
Side reference:
Side reference beskrivelse:

Konstr.: MR
Godk.: MR
Sidst udskrevet: 08-03-2022
Sidst ændret: 21-12-2021

Sags nr: 913309
Projekt rev:
Side rev:
Side 150.6 af 230.3
Antal brugte sider: 151