

Table HCE


Indhold

1	Tavle data	190.2
2	Tavle HCE	190.3
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

Informationsblad

Tavle HCE
 IP 44
 Mærkespænding: 230/400V 50 Hz
 Mørkestrøm: 500 A
 kortsl. besk.: 500 A
 Indstillingsværdi: 500 A
 Systemjord: TN-S
 IKmax: 15 kA

Måling
 Dato: ____-____-____
 Spænding: ____/____ V 50 Hz
 Drejefelt: ____
 Belastningsstrøm: ____ A
 IKmax: ____ kA
 IKmin: ____ kA
 Z Pe ____ m Ohm

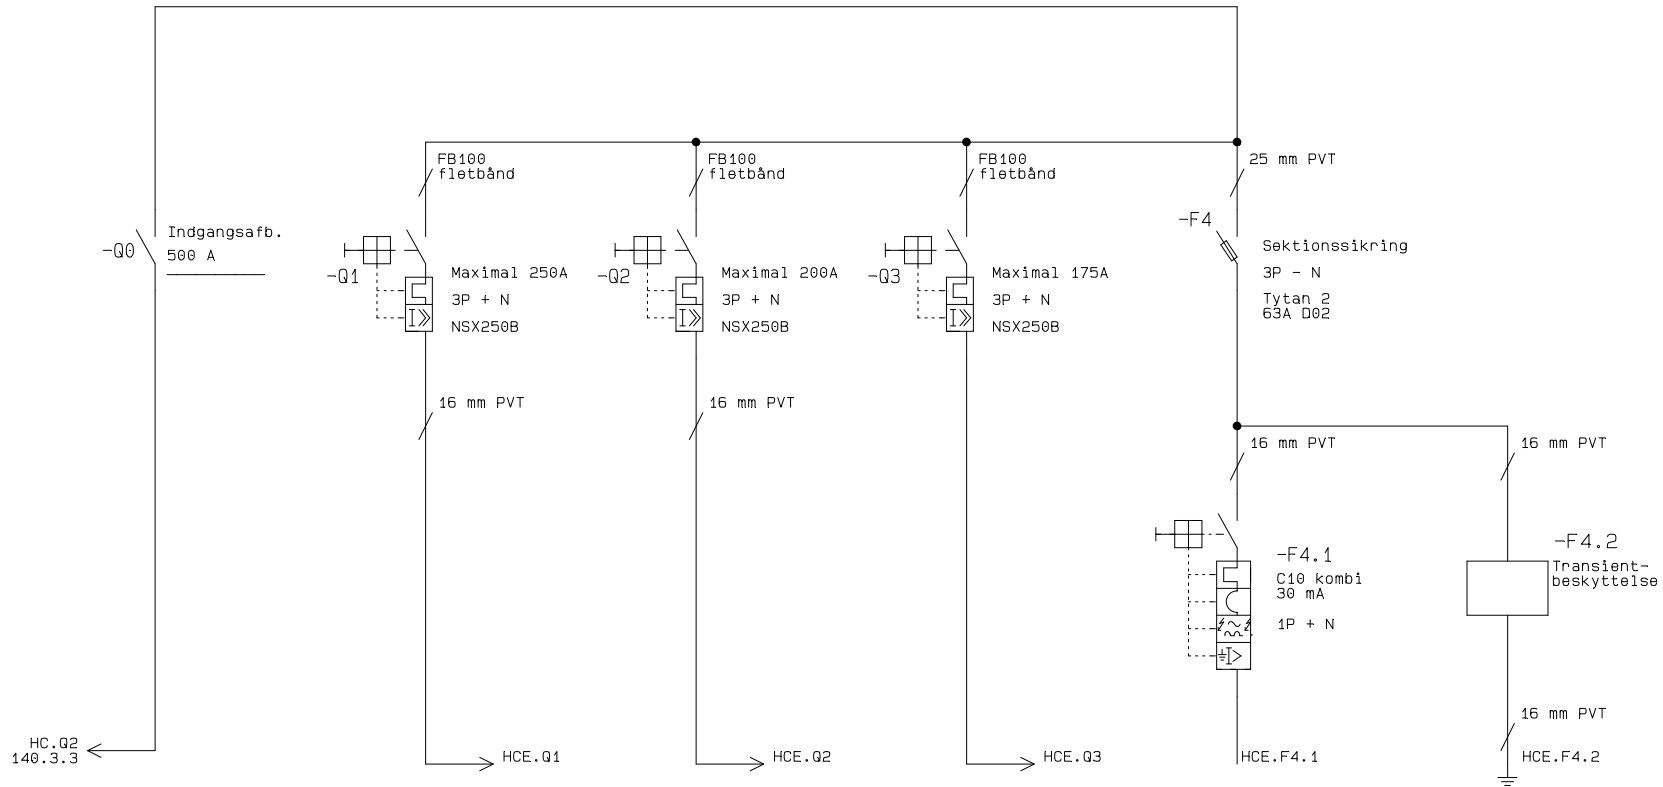

Forsyning fra
Tavle HC Q2

Tavle GA1

Tavle GA3

Tavle GA

Tavle Ventilation

Kabel nr.
HC 384a +
HC 384aJ

Kabel Type
2//4x240 Alu +
2//16240 Alu

Kabel Længde:
146 meter

Kabel
4x240 Alu +
16240 Alu

Kabel nr.
HCE 1433
HCE 1433J

Kabel Længde:
14 meter

Kabel
4x240 Alu +
16240 Alu

Kabel nr.
HCE 1438
HCE 1438J

Kabel Længde:
14 meter

Kabel
4x240 Alu +
16240 Alu

Kabel nr.
HCE 1434
HCE 1434J

Kabel Længde:
12 meter

1

2

3

4

5

6

7

8



Projekt titel: Enstregdiagram Nørager Mejeri
Kunde: Nørager Mejeri
Side titel: Tavle HCE
Side reference:
Side reference beskrivelse:

Konstr.: MR
Godk.: MR
Sidst udskrevet: 08-03-2022
Sidst ændret: 04-06-2021

Sags nr: 913309
Projekt rev:
Side rev:
Side 190.3 af 230.3
Antal brugte sider: 151