

Table HF

Indhold

1	Tavle data	230.2
2	Tavle HF	230.3
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		


Informationsblad

Tavle HF
 IP 44
 Mærkespænding: 3x400V+N+PE 50 Hz
 Mørkestrøm: 630 A
 kortsl. besk.: 630 A
 Indstillingsværdi: 630 A
 Systemjord: TN-S
 IKmax: 15 kA
 IKmin: 0,6 kA

Måling
 Dato: __-__-____
 Spænding: ____/____ V 50 Hz
 Drejefelt: ____
 Belastningsstrøm: ____ A
 IKp-p: 12,8 kA
 IKp-pe: 10,6 kA
 Zp-p ____ m Ohm
 Zp-n ____ m Ohm
 Zp-pe ____ m Ohm

Ikmax/min beregnet
 Dato: __-__-____

IKmax: ____ kA
 IKmin: ____ kA

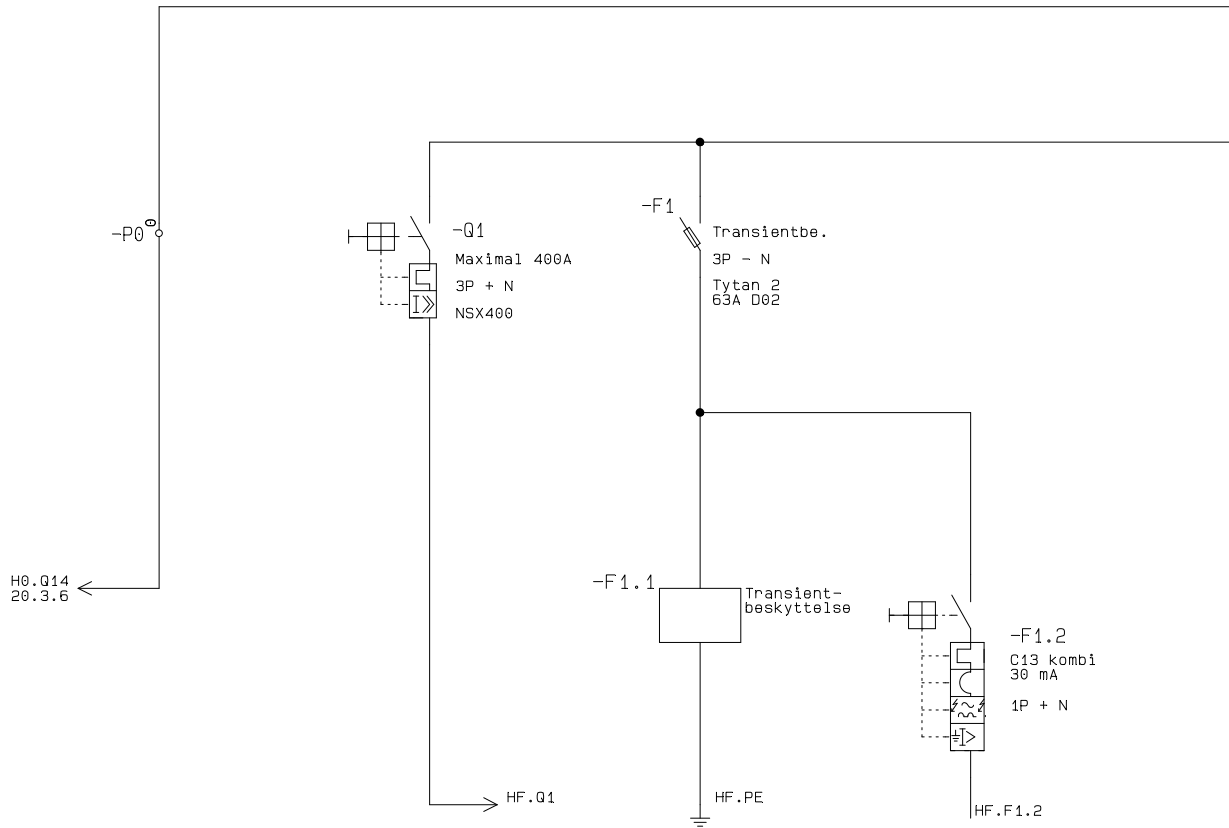

H0.Q14
20.3.6

-Q1
Maximal 400A
3P + N
NSX400

-F1
Transientbø.
3P - N
Tytan 2
63A D02

-F1.1
Transient-
beskyttelse

-F1.2
C13 kombi
30 mA
1P + N

HF.Q1

HF.PE

HF.F1.2

Forsyning fra
Tavle H0
Q14

Tavle HFA
UF3
Tankhal

Tavle HF
Pe skinde

Udsugning
UF3

Kabel nr.
HC 1440.1-5

Kabel nr.
HF 1454.1-5

Kabel nr.
HF 1470

Kabel Type
3//4x240 Alu +
2//16240 Alu

Kabel Type
2//4x240 Alu +
2//16240 Alu

Kabel Type
3G2,5 Noik

Kabel Længde:
28 meter

Kabel Længde:
20 meter

Kabel Længde:
_____ meter

1

2

3

4

5

6

7

8



Projekt titel: Enstregdiagram Nørager Mejeri	Konstr.: MR	Sags nr: 913309
Kunde: Nørager Mejeri	Godk.: MR	Projekt rev:
Side titel: Tavle HF	Sidst udskrevet: 08-03-2022	Side rev:
Side reference:	Sidst ændret: 02-09-2021	Side 230.3 af 230.3
Side reference beskrivelse:		Antal brugte sider: 151